


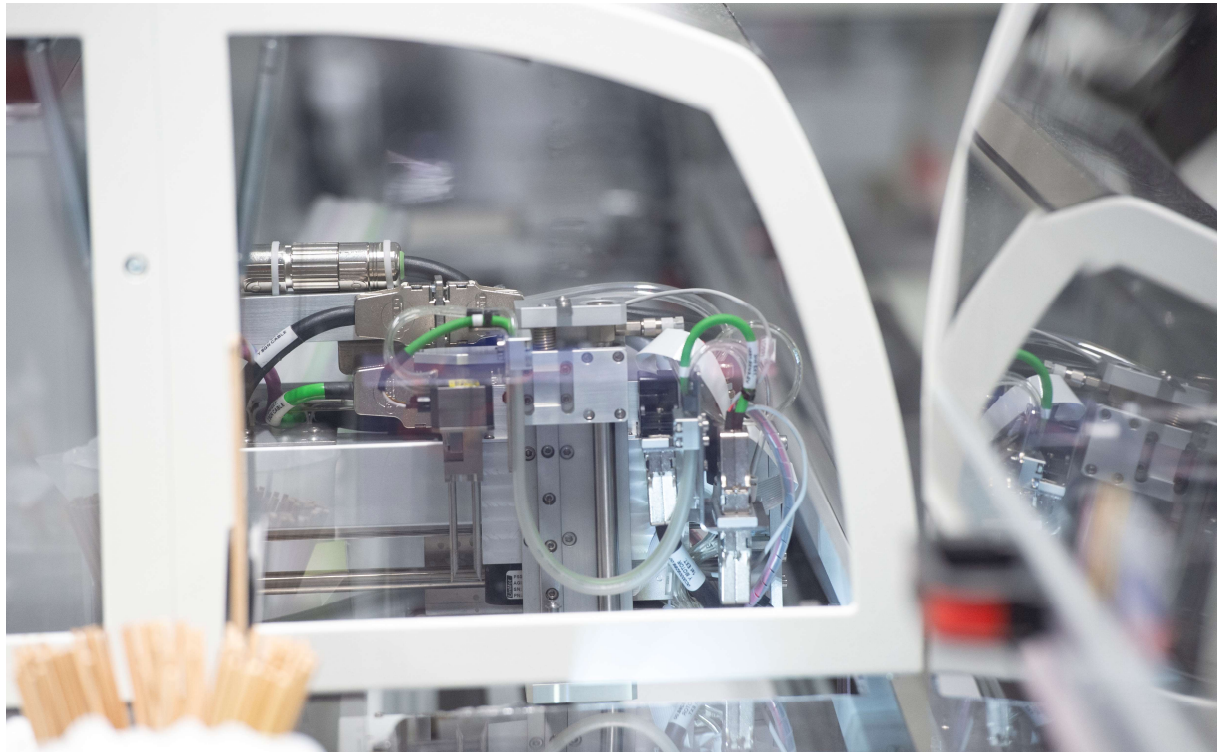

! Wichtige Mitteilung des Zentrallabors !

Änderung des Referenzbereiches für die Kaliumbestimmung aus Heparin-Plasma

Die Überprüfung des Referenzbereiches für die Kaliumbestimmung aus Heparin-Plasma macht eine Adaptation des Bereiches notwendig. Die Wertelage der Ergebnisse bleibt hingegen unverändert!

Quelle: Der neue, adaptierte Referenzbereiche gibt den 2,5.-97,5. Perzentilbereich von 1.063 gesunden Probanden (GHS-Kohorte) an.

Die Änderung auf dem Befundreport erfolgt ab dem 02.01.2023

neuer Referenzbereich: 3,4 – 4,9 mmol/l
(alter Referenzbereich: 3,5 – 5,1 mmol/l)

Für Rückfragen bitte den Arzt vom Dienst (Tel. 2121) kontaktieren.

30-12-2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Lotz'.

Lotz